



Уполномоченный администрации
Муниципального образования
Ханты-Мансийский автономный округ

Юфин Д.А.

"____" сентября 2016 г

УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер
МУП "Тепло"

"____" сентября 2016 г



Козлов М.В.

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ГРАФИК

ЦТП-3, ул Стахановская, 1 контур, ул Молодежная

| Температура наружного воздуха | Температура воды в подающем трубопроводе | Температура воды в обратном трубопроводе |
|----------------------------------|---|---|
| 10 | 44 | 35 |
| 9 | 46 | 36 |
| 8 | 49 | 38 |
| 7 | 52 | 39 |
| 6 | 54 | 41 |
| 5 | 57 | 42 |
| 4 | 59 | 43 |
| 3 | 62 | 45 |
| 2 | 64 | 46 |
| 1 | 67 | 47 |
| 0 | 69 | 49 |
| -1 | 71 | 50 |
| -2 | 74 | 51 |
| -3 | 76 | 53 |
| -4 | 78 | 54 |
| -5 | 81 | 55 |
| -6 | 83 | 56 |
| -7 | 85 | 58 |
| -8 | 88 | 59 |
| -9 | 90 | 60 |
| -10 | 92 | 61 |
| -11 | 95 | 62 |
| -12 | 97 | 63 |
| -13 | 99 | 64 |
| -14 | 101 | 66 |
| -15 | 104 | 67 |
| -16 | 106 | 68 |
| -17 | 108 | 69 |
| -18 | 110 | 70 |




УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель главы администрации
муниципального образования
"Ходмеевский городской округ"

Юфин Д.А.

"сентябрь 2016 г

УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер
МУП "Тепло"


"сентябрь 2016 г

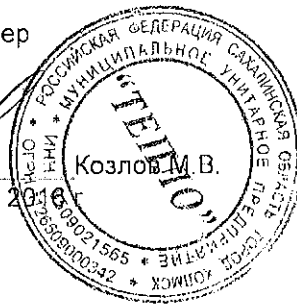

Козлов М.В.

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ГРАФИК

ЦТП-2, ул Молодежная 9

| Температура наружного воздуха | Температура воды в подающем трубопроводе | Температура воды в обратном трубопроводе |
|----------------------------------|---|---|
| 10 | 39,0 | 34,6 |
| 9 | 41,1 | 36,1 |
| 8 | 43,1 | 37,6 |
| 7 | 45,2 | 39,0 |
| 6 | 47,2 | 40,5 |
| 5 | 49,3 | 42,0 |
| 4 | 51,2 | 43,4 |
| 3 | 53,1 | 44,7 |
| 2 | 55,0 | 46,1 |
| 1 | 57,0 | 47,4 |
| 0 | 58,8 | 48,8 |
| -1 | 60,7 | 50,0 |
| -2 | 62,5 | 51,3 |
| -3 | 64,3 | 52,6 |
| -4 | 66,1 | 53,8 |
| -5 | 67,9 | 55,1 |
| -6 | 69,7 | 56,3 |
| -7 | 71,5 | 57,5 |
| -8 | 73,1 | 58,6 |
| -9 | 74,9 | 59,8 |
| -10 | 76,7 | 61,0 |
| -11 | 78,3 | 62,1 |
| -12 | 80,0 | 63,3 |
| -13 | 81,7 | 64,4 |
| -14 | 83,4 | 65,6 |
| -15 | 85,1 | 66,7 |
| -16 | 86,6 | 67,8 |
| -17 | 88,3 | 68,9 |
| -18 | 90,1 | 70,0 |





УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель главы администрации
муниципального образования
"Холмогорский район
Ханты-Мансийский автономный округ"

Юфин Д.А.

СЕНТЯБРЬ 2016 г

УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер
МУП "Тепло"

" " "сентябрь 2016 г



ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ГРАФИК ЦТП-1 (ВЗ), ул Парковая 6

| Температура наружного воздуха | Температура воды в подающем трубопроводе | Температура воды в обратном трубопроводе |
|----------------------------------|---|---|
| 10 | 37,2 | 34,6 |
| 9 | 39,0 | 36,1 |
| 8 | 40,8 | 37,6 |
| 7 | 42,6 | 39,0 |
| 6 | 44,4 | 40,5 |
| 5 | 46,3 | 42,0 |
| 4 | 47,9 | 43,4 |
| 3 | 49,6 | 44,7 |
| 2 | 51,3 | 46,1 |
| 1 | 53,0 | 47,4 |
| 0 | 54,7 | 48,8 |
| -1 | 56,2 | 50,0 |
| -2 | 57,8 | 51,3 |
| -3 | 59,4 | 52,6 |
| -4 | 61,0 | 53,8 |
| -5 | 62,6 | 55,1 |
| -6 | 64,1 | 56,3 |
| -7 | 65,7 | 57,5 |
| -8 | 67,1 | 58,6 |
| -9 | 68,6 | 59,8 |
| -10 | 70,1 | 61,0 |
| -11 | 71,6 | 62,1 |
| -12 | 73,1 | 63,3 |
| -13 | 74,5 | 64,4 |
| -14 | 76,0 | 65,6 |
| -15 | 77,4 | 66,7 |
| -16 | 78,8 | 67,7 |
| -17 | 80,2 | 68,8 |
| -18 | 81,7 | 70,0 |

