



УТВЕРЖДАЮ:
 Главный инженер
 МУП "Тепло"



ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ГРАФИК
 котельная № 1 по ул.Школьная

Температура наружного воздуха	Температура воды в подающем трубопроводе	Температура воды в обратном трубопроводе
10	37,5	34,6
9	39,4	36,1
8	41,2	37,6
7	43,1	39,0
6	44,9	40,5
5	46,8	42,0
4	48,5	43,4
3	50,2	44,7
2	51,9	46,1
1	53,7	47,4
0	55,4	48,8
-1	57,0	50,0
-2	58,6	51,3
-3	60,3	52,6
-4	61,9	53,8
-5	63,5	55,1
-6	65,1	56,3
-7	66,7	57,5
-8	68,1	58,6
-9	69,7	59,8
-10	71,3	61,0
-11	72,7	62,1
-12	74,2	63,3
-13	75,8	64,4
-14	77,3	65,6
-15	78,8	66,7
-16	80,1	67,8
-17	81,6	68,9
-18	83,2	70,0

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главы администрации
Муниципального образования
Юфинский городского округ



Юфин Д.А.

"___" сентября 2016 г

УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер
МУП "Тепло"

Козлов М.В.

"___" сентября 2016 г



ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ГРАФИК

котельная по п Пионеры

Температура наружного воздуха	Температура воды в подающем трубопроводе	Температура воды в обратном трубопроводе
10	36,0	34,6
9	37,7	36,1
8	39,4	37,6
7	41,0	39,0
6	42,7	40,5
5	44,4	42,0
4	45,9	43,4
3	47,4	44,7
2	49,0	46,1
1	50,5	47,4
0	52,0	48,8
-1	53,4	50,0
-2	54,9	51,3
-3	56,4	52,6
-4	57,8	53,8
-5	59,2	55,1
-6	60,6	56,3
-7	62,0	57,5
-8	63,3	58,6
-9	64,7	59,8
-10	66,0	61,0
-11	67,3	62,1
-12	68,7	63,3
-13	70,0	64,4
-14	71,3	65,6
-15	72,6	66,7
-16	73,8	67,8
-17	75,1	68,9
-18	76,5	70,0

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главы администрации
муниципального образования
"Олимпийский городок"

Юфин Д.А.

"____" сентября 2016 г

УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер
МУП "Тепло"

"____" сентября 2016 г



ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ГРАФИК

котельная № 2 ул Речная 24

Температура наружного воздуха	Температура воды в подающем трубопроводе	Температура воды в обратном трубопроводе
10	39,1	34,6
9	41,2	36,1
8	43,3	37,6
7	45,3	39,0
6	47,4	40,5
5	49,5	42,0
4	51,4	43,4
3	53,4	44,7
2	55,2	46,1
1	57,2	47,4
0	59,1	48,8
-1	61,0	50,0
-2	62,8	51,3
-3	64,6	52,6
-4	66,4	53,8
-5	68,3	55,1
-6	70,1	56,3
-7	71,8	57,5
-8	73,5	58,6
-9	75,3	59,8
-10	77,1	61,0
-11	78,7	62,1
-12	80,4	63,3
-13	82,2	64,4
-14	83,9	65,6
-15	85,6	66,7
-16	87,1	67,7
-17	88,8	68,8
-18	90,6	70,0

СОГЛАСОВАНО:



Исполнитель: глава администрации
Муниципального образования
Холмогорский район Краснодарский край

Юфин Д.А.

11 сентября 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер
МУП "Тепло"



Юзлов М.В.

"11" сентября 2016 г.

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ГРАФИК

котельная № 3 по ул. Советская 23

Температура наружного воздуха	Температура воды в подающем трубопроводе	Температура воды в обратном трубопроводе
10	35,2	34,6
9	36,7	36,1
8	38,3	37,6
7	39,8	39,0
6	41,4	40,5
5	42,9	42,0
4	44,4	43,4
3	45,8	44,7
2	47,3	46,1
1	48,6	47,4
0	50,1	48,8
-1	51,4	50,0
-2	52,7	51,3
-3	54,1	52,6
-4	55,4	53,8
-5	56,8	55,1
-6	58,0	56,3
-7	59,3	57,5
-8	60,5	58,6
-9	61,8	59,8
-10	63,0	61,0
-11	64,2	62,1
-12	65,5	63,3
-13	66,6	64,4
-14	67,9	65,6
-15	69,1	66,7
-16	70,2	67,8
-17	71,3	68,9
-18	72,6	70,0



Секретарь ИО:
 заместитель главы администрации
 муниципального образования
 Холмский городской округ"

Юфин Д.А.


"____" сентября 2016 г

УТВЕРЖДАЮ:
 Главный инженер
 МУП "Тепло"

Семф

Козлов

"____" сентября 2016 г

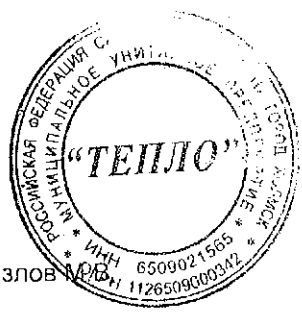

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ГРАФИК

котельная № 2 по ул.Центральная 88

Температура наружного воздуха	Температура воды в подающем трубопроводе	Температура воды в обратном трубопроводе
10	37,0	34,6
9	38,8	36,1
8	40,7	37,6
7	42,4	39,0
6	44,2	40,5
5	46,0	42,0
4	47,7	43,4
3	49,4	44,7
2	51,0	46,1
1	52,7	47,4
0	54,3	48,8
-1	55,9	50,0
-2	57,5	51,3
-3	59,1	52,6
-4	60,6	53,8
-5	62,2	55,1
-6	63,7	56,3
-7	65,2	57,5
-8	66,6	58,6
-9	68,1	59,8
-10	69,6	61,0
-11	71,1	62,1
-12	72,5	63,3
-13	74,0	64,4
-14	75,4	65,6
-15	76,8	66,7
-16	78,2	67,8
-17	79,6	68,9
-18	81,1	70,0

Семф

СОГЛАСОВАНО:



Местный представительный орган
Муниципального образования
Колымский городской округ

Юфин Д.А.

"__" сентября 2016 г

УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер
МУП "Тепло"



Сев...

Козлов М.В.


"__" сентября 2016 г

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ГРАФИК

котельная № 4 ул Колхозная 109

Температура наружного воздуха	Температура воды в подающем трубопроводе	Температура воды в обратном трубопроводе
10	37	35
9	38	36
8	40	38
7	42	39
6	44	41
5	45	42
4	47	43
3	49	45
2	50	46
1	52	47
0	54	49
-1	55	50
-2	57	51
-3	58	53
-4	60	54
-5	61	55
-6	63	56
-7	64	58
-8	66	59
-9	67	60
-10	68	61
-11	70	62
-12	71	63
-13	73	64
-14	74	66
-15	75	67
-16	77	68
-17	78	69
-18	80	70

[Handwritten signature]

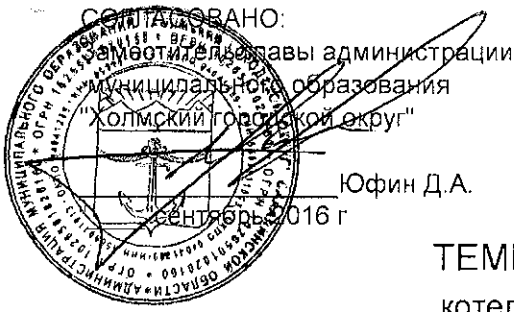

УТВЕРЖДАЮ:
 Главный инженер
 МУП "Тепло"

Степанов
 "___" сентября 2016 г.



ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ГРАФИК
 котельная № 3 ул Приморская 7

Температура наружного воздуха	Температура воды в подающем трубопроводе	Температура воды в обратном трубопроводе
10	35	35
9	37	36
8	38	38
7	40	39
6	42	41
5	43	42
4	45	43
3	46	45
2	48	46
1	49	47
0	50	49
-1	52	50
-2	53	51
-3	55	53
-4	56	54
-5	57	55
-6	58	56
-7	60	58
-8	61	59
-9	62	60
-10	64	61
-11	65	62
-12	66	63
-13	67	64
-14	68	66
-15	70	67
-16	71	68
-17	72	69
-18	73	70

[Handwritten signature]