


ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ГРАФИК
 котельная ул Лесозаводская 126 (ул Советская)

Температура наружного воздуха	Температура воды в подающем трубопроводе	Температура воды в обратном трубопроводе
10	42	35
9	44	36
8	47	38
7	49	39
6	51	41
5	54	42
4	56	43
3	58	45
2	61	46
1	62	47
0	65	49
-1	67	50
-2	69	51
-3	72	53
-4	74	54
-5	76	55
-6	78	56
-7	80	58
-8	82	59
-9	84	60
-10	86	61
-11	88	62
-12	90	63
-13	93	64
-14	95	66
-15	97	67
-16	98	68
-17	101	69
-18	103	70

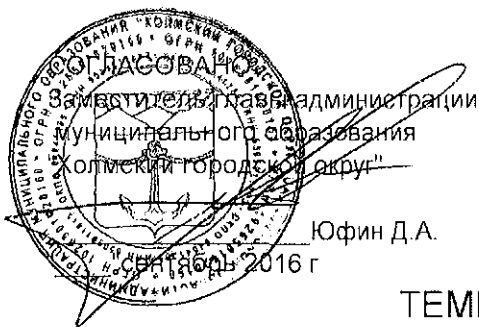

УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер
МУП "Тепло"

" 11 " сентября 2016 г



ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ГРАФИК

котельная ул Лесозаводская 12б (ул Матросова)

Температура наружного воздуха	Температура воды в подающем трубопроводе	Температура воды в обратном трубопроводе
10	47	35
9	50	36
8	53	38
7	56	39
6	59	41
5	62	42
4	65	43
3	68	45
2	70	46
1	71	47
0	76	49
-1	79	50
-2	82	51
-3	84	53
-4	87	54
-5	90	55
-6	93	56
-7	95	58
-8	98	59
-9	101	60
-10	104	61
-11	106	62
-12	109	63
-13	112	64
-14	114	66
-15	117	67
-16	119	68
-17	122	69
-18	125	70

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главы администрации
Муниципального образования
Кочемский городской округ

Юфин Д.А.

11 сентября 2016 г

УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер
МУП "Тепло"

Козлов М.В.

11 сентября 2016 г

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ГРАФИК

ЦТП-2 ул.Советская 111 б (ул Чехова)

Температура наружного воздуха	Температура воды в подающем трубопроводе	Температура воды в обратном трубопроводе
10	36,8	34,6
9	38,6	36,1
8	40,4	37,6
7	42,1	39,0
6	43,9	40,5
5	45,7	42,0
4	47,3	43,4
3	49,0	44,7
2	50,6	46,1
1	52,2	47,4
0	53,9	48,8
-1	55,4	50,0
-2	56,9	51,3
-3	58,5	52,6
-4	60,0	53,8
-5	61,6	55,1
-6	63,1	56,3
-7	64,6	57,5
-8	65,9	58,6
-9	67,4	59,8
-10	68,9	61,0
-11	70,3	62,1
-12	71,7	63,3
-13	73,2	64,4
-14	74,6	65,6
-15	76,0	66,7
-16	77,3	67,8
-17	78,7	68,9
-18	80,1	70,0

Handwritten signature

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главы администрации
Муниципального образования
"Одмошский районский округ"



Юфин Д.А.

"сентябрь 2016 г"

УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер
МУП "Тепло"



"сентябрь 2016 г"

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ГРАФИК

ЦТП-2 ул.Советская 111 б (ул Советская)

Температура наружного воздуха	Температура воды в подающем трубопроводе	Температура воды в обратном трубопроводе
10	37,0	34,6
9	38,8	36,1
8	40,6	37,6
7	42,4	39,0
6	44,2	40,5
5	46,0	42,0
4	47,7	43,4
3	49,3	44,7
2	51,0	46,1
1	52,6	47,4
0	54,3	48,8
-1	55,8	50,0
-2	57,4	51,3
-3	59,0	52,6
-4	60,5	53,8
-5	62,1	55,1
-6	63,6	56,3
-7	65,1	57,5
-8	66,5	58,6
-9	68,1	59,8
-10	69,6	61,0
-11	71,0	62,1
-12	72,4	63,3
-13	73,9	64,4
-14	75,3	65,6
-15	76,8	66,7
-16	78,1	67,8
-17	79,5	68,9
-18	81,0	70,0

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главы администрации
Муниципального образования
Курский городской округ

Юфин Д.А.

"

УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер
МУП "Тепло"

"

"сентябрь 2016 г



ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ГРАФИК
ЦТП-3 ул.Пушкина 23а

Температура наружного воздуха	Температура воды в подающем трубопроводе	Температура воды в обратном трубопроводе
10	36,6	34,6
9	38,3	36,1
8	40,1	37,6
7	41,8	39,0
6	43,5	40,5
5	45,3	42,0
4	46,9	43,4
3	48,5	44,7
2	50,1	46,1
1	51,7	47,4
0	53,3	48,8
-1	54,8	50,0
-2	56,3	51,3
-3	57,8	52,6
-4	59,3	53,8
-5	60,8	55,1
-6	62,3	56,3
-7	63,7	57,5
-8	65,1	58,6
-9	66,5	59,8
-10	68,0	61,0
-11	69,3	62,1
-12	70,7	63,3
-13	72,1	64,4
-14	73,6	65,6
-15	74,9	66,7
-16	76,2	67,8
-17	77,5	68,9
-18	79,0	70,0

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главы администрации
Муниципального образования
Алтайского городского округа

Юфин Д.А.

"сентябрь 2016 г

УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер
МУП "Тепло"

"сентябрь 2016 г



ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ГРАФИК ЦТП-4 НГЧ, ул Матросова 29

Температура наружного воздуха	Температура воды в подающем трубопроводе	Температура воды в обратном трубопроводе
10	37,8	34,6
9	39,7	36,1
8	41,6	37,6
7	43,4	39,0
6	45,3	40,5
5	47,2	42,0
4	49,0	43,4
3	50,7	44,7
2	52,5	46,1
1	54,2	47,4
0	56,0	48,8
-1	57,7	50,0
-2	59,3	51,3
-3	61,0	52,6
-4	62,6	53,8
-5	64,3	55,1
-6	65,9	56,3
-7	67,5	57,5
-8	69,0	58,6
-9	70,6	59,8
-10	72,2	61,0
-11	73,7	62,1
-12	75,3	63,3
-13	76,8	64,4
-14	78,4	65,6
-15	79,9	66,7
-16	81,3	67,8
-17	82,8	68,9
-18	84,4	70,0

СОГЛАСОВАНО:



УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер
МУП "Тепло"



ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ГРАФИК ЦТП-5 ул Матросова 29

Температура наружного воздуха	Температура воды в подающем трубопроводе	Температура воды в обратном трубопроводе
10	38,6	34,6
9	40,6	36,1
8	42,6	37,6
7	44,6	39,0
6	46,6	40,5
5	48,6	42,0
4	50,5	43,4
3	52,4	44,7
2	54,2	46,1
1	56,1	47,4
0	57,9	48,8
-1	59,7	50,0
-2	61,4	51,3
-3	63,2	52,6
-4	65,0	53,8
-5	66,8	55,1
-6	68,5	56,3
-7	70,2	57,5
-8	71,8	58,6
-9	73,5	59,8
-10	75,2	61,0
-11	76,8	62,1
-12	78,5	63,3
-13	80,2	64,4
-14	81,8	65,6
-15	83,4	66,7
-16	84,9	67,8
-17	86,5	68,9
-18	88,2	70,0

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главы администрации
Муниципального образования
Жо́лтский городского округ

Юфин Д.А.

"сентябрь 2016 г

УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер
МУП "Тепло"

"сентябрь 2016 г

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ГРАФИК

ЦТП-6 ул.Крузенштерна 15

Температура наружного воздуха	Температура воды в подающем трубопроводе	Температура воды в обратном трубопроводе
10	38,7	34,6
9	40,7	36,1
8	42,7	37,6
7	44,7	39,0
6	46,7	40,5
5	48,8	42,0
4	50,6	43,4
3	52,5	44,7
2	54,4	46,1
1	56,3	47,4
0	58,1	48,8
-1	59,9	50,0
-2	61,6	51,3
-3	63,5	52,6
-4	65,2	53,8
-5	67,0	55,1
-6	68,7	56,3
-7	70,4	57,5
-8	72,1	58,6
-9	73,8	59,8
-10	75,5	61,0
-11	77,1	62,1
-12	78,8	63,3
-13	80,5	64,4
-14	82,1	65,6
-15	83,7	66,7
-16	85,3	67,8
-17	86,9	68,9
-18	88,6	70,0